


EIC KÓDY

1. Pravidla jednotné identifikace vydává OTE, a.s., který současně spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem dle znění vyhlášky č. 365/2009 Sb. §25 ve znění pozdějších předpisů O pravidlech trhu s plynem.
2. Na základě pravidel vydaných OTE, a.s. byla pro potřeby označování předávacích a odběrných míst v plynárenství vyčleněna jedna řada v rámci kombinací dostupných pro ČR. Tato řada je spravována OTE, a.s. s tím, že PDS byla přidělena „podřada“ v rámci, které jsou přidělovány kódy EIC pro jednotlivá odběrná místa.
3. Vyčleněná řada identifikuje lokálního vydavatele kódu (27), druh označovaného subjektu/objektu (Z pro místa s měřením) a znakem „G“ také specifikuje, že dané řada je určena pro plynárenství. EIC kód takto vyčleněné „podřady“ dále obsahuje 11 volitelných znaků + kontrolní znak.
4. EIC kód je nepřenositelný, tzn. po zániku původního OM/PM se nesmí použít pro označení jiného OM/PM. Za zánik OM se nepovažuje změna majitele (přepis na nového majitele).

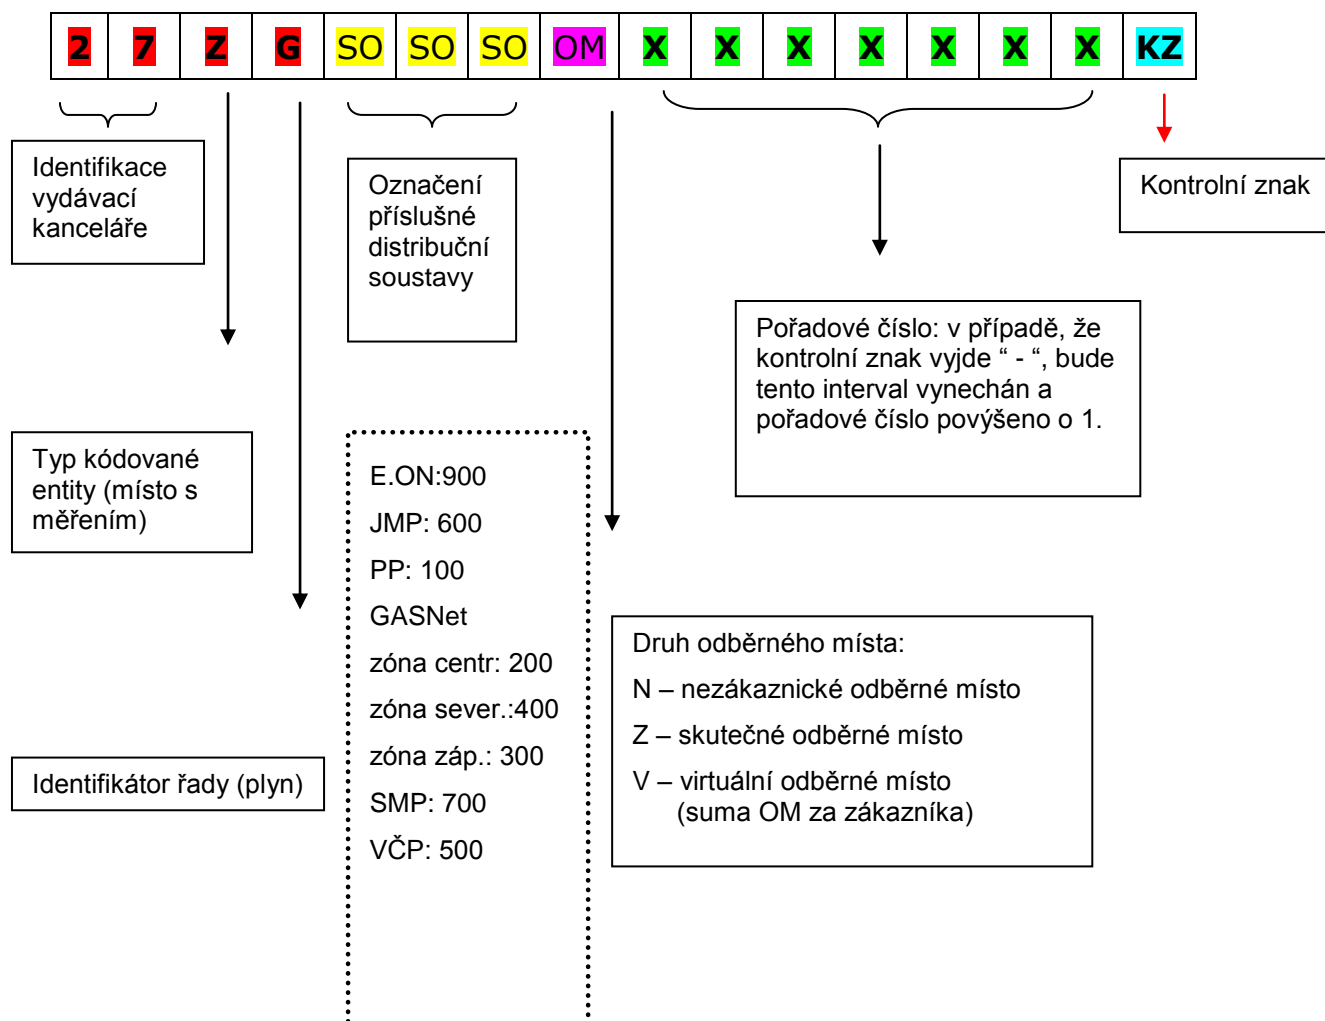

Poznámka:

1) Provozovatelé DS připojených na DS PDS a přiřazených do domácí zóny PDS budou označováni stejnou řadou jako PDS, tj. provozovatel z hlediska toku plynu navazující DS provozující činnost v rámci centrální zóny PDS bude mít označení 2XX, v rámci severní zóny 4XX a v rámci západní zóny 3XX.

2) Vzhledem k pravidlům stanovování EIC, je nutné dodržet, aby kontrolní znak na konci nenabýval hodnoty „_“, bude vynecháno a interval povýšen o 1 za cenu vzniku nesouvislé řady v intervalu (mezery).

5. EIC kód bude využíván pro potřeby jednoznačné identifikace příslušného OM/předávacího místa v případě podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity, žádosti o uzavření smlouvy o distribuci plynu, samotného uzavření smlouvy o distribuci plynu, zasílání dat na OTE, a.s. dle Pravidel trhu s plynem a pro potřebu jednoznačné identifikace v rámci fakturace a případné reklamace za poskytnuté služby.
6. Později bude doplněn jednotný identifikační formát (WML apod.).