


Příloha č. 4

EIC kódy

1. Pravidla jednotné identifikace vydává OTE, a. s., která současně spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem podle § 5 vyhlášky č. ERÚ č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.
2. Na základě pravidel vydaných společností OTE, a. s. byla pro potřeby označování předávacích a odběrných míst v plynárenství vyčleněna jedna řada v rámci kombinací dostupných pro ČR. Tato řada je spravována OTE, a. s. s tím, že PDS byla přidělena „podřada“, v rámci které jsou přidělovány kódy EIC pro jednotlivá odběrná místa.
3. Vyčleněná řada identifikuje lokálního vydavatele kódu (27), druh označovaného subjektu/objektu (Z pro místa s měřením) a znakem „G“ také specifikuje, že daná řada je určena pro plynárenství. EIC kód takto vyčleněné „podřady“ dále obsahuje 11 volitelných znaků + kontrolní znak.
4. EIC kód je nepřenositelný, tzn. po zániku původního OM/PM se nesmí použít pro označení jiného OM/PM. Za zánik OM se nepovažuje změna majitele (přepis na nového majitele).

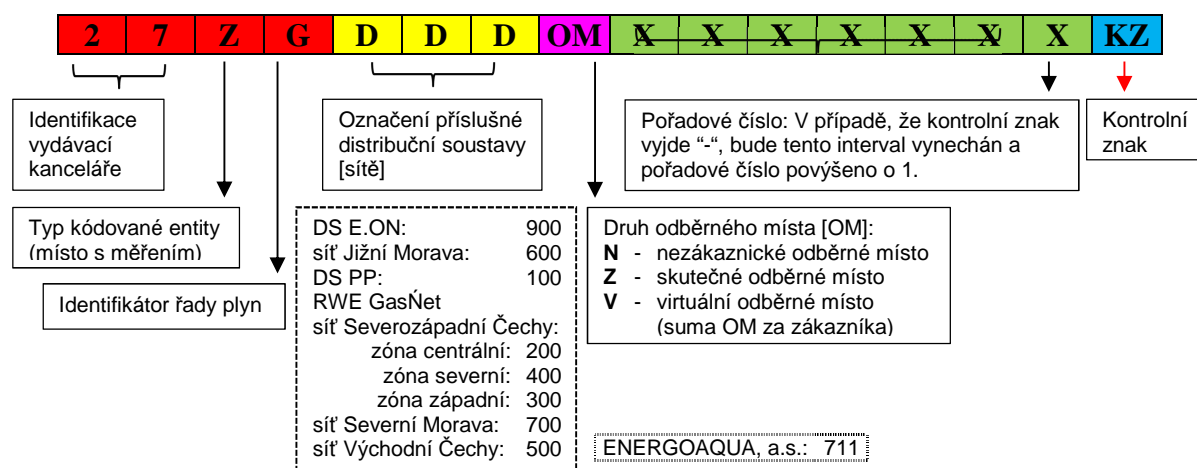

5. EIC kód bude využíván pro potřeby jednoznačné identifikace příslušného OM/PM v případě podání žádosti o rezervaci distribuční kapacity, žádosti o uzavření smlouvy o distribuci plynu, samotného uzavření smlouvy o distribuci plynu, zasílání dat společnosti OTE, a. s. podle Pravidel trhu s plynem a pro potřebu jednoznačné identifikace v rámci fakturace a případné reklamace za poskytnuté služby.

Provozovatelé distribučních soustav připojených na distribuční soustavu PDS a přiřazených do domácí zóny PDS budou označováni stejnou řadou jako PDS. Vzhledem k pravidlům stanovování kódu EIC je nutné dodržet, aby kontrolní znak na konci nenabýval hodnoty „-“. Toto pravidlo bude splněno tak, že dotčené pořadové číslo, u kterého by kontrolní znak nabýval hodnoty „-“, bude vynecháno a interval povýšen o 1, za cenu vzniku nesouvislé řady v intervalu (mezery).

6. Později bude doplněn jednotný identifikační formát (XML apod.).