

MONITORING PŘIPOJOVÁNÍ VÝROBEN ELEKTŘINY

AKTUALIZACE K 31. 12. 2025

1 Obsah

ÚVOD	3
2 Zkratky.....	4
3 VYHODNOCENÍ DAT O PŘIPOJOVÁNÍ VÝROBEN ELEKTŘINY DO DS	5
3.1 Vývoj počtu přijatých žádostí o připojení.....	5
3.1.1 Počet žádostí o připojení podle provozovatele DS	7
3.2 Vývoj počtu odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení	13
3.2.1 Vývoj počtu odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení podle provozovatele DS..	18
3.3 Realizovaná připojení výroben za období 2021 – 2025 a předpoklad budoucích realizací pro období 2026 – 2028	27
3.3.1 Realizovaná připojení výroben za období 2021 – 2025 a předpoklad budoucích realizací pro období 2026 – 2028 podle provozovatele DS a napěťových hladin	29
3.4 Shrnutí.....	38

ÚVOD

Monitoring připojování výroben elektřiny – aktualizace k 31.12.2025 (dále jen „monitorovací zpráva“) navazuje na monitoring z roku 2024. Monitorovací zpráva je rozšířena o sadu dat za období celého roku 2025. Údaje obsažené v tomto monitoringu jsou pouze informativního charakteru a jsou určeny především pro širokou veřejnost.

ERÚ v tomto monitoringu uvádí data, která sledují klíčové oblasti v procesu připojování. Proces připojování je v tomto ohledu prozatím omezen na sledování ukazatelů k připojování výroben elektřiny. Z pohledu metodického přístupu ke sběru dat a jejich vyhodnocení je dodržen obdobný postup, který byl použit v předešlém šetření v minulých letech. Hodnoty jsou zaokrouhleny na celá čísla, přičemž výpočty probíhaly nad nezaokrouhlenými hodnotami.

Monitorovací zpráva poskytuje obecný přehled o množství (v ks): přijatých žádostí o připojení, odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení, důvodech zamítnutí žádosti o připojení a realizovaných připojení, potažmo předpokládaných budoucích realizací. Tyto ukazatele jsou rovněž doplněny o hodnoty zobrazující objem výkonu (v MW).

Monitorovací zpráva poskytuje souhrnný přehled za celou ČR (reprezentováno regionálními provozovateli distribuční sítě společnostmi ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce) a rovněž strukturovaně podle jednotlivých distribučních území a napětových hladin.


2 Zkratky

ČR	Česká republika
DS	distribuční soustava
ks	kus
kW	kilowatt
MW	megawatt
NN	nízké napětí (< 1kV)
RV	rezervovaný výkon
VN	vysoké napětí (1 kV až 52 kV)
VVN	velmi vysoké napětí (> 52 kV)

3 VYHODNOCENÍ DAT O PŘIPOJOVÁNÍ VÝROBEN ELEKTŘINY DO DS

3.1 Vývoj počtu přijatých žádostí o připojení

Graf 1 Počet žádostí o připojení výroben [ks]¹

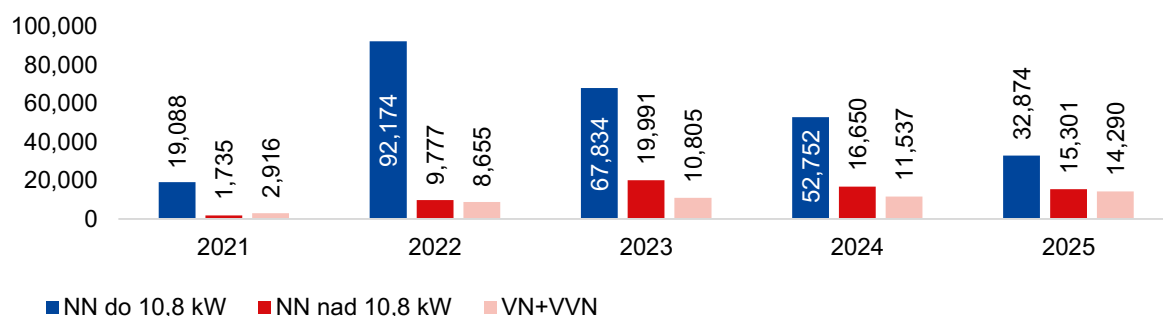


Tab. 1 Počet žádostí o připojení výroben [ks] – meziroční srovnání

		hodnota	rozdíl	změna	
2021	NN do 10,8 kW	19 088	-	-	
	NN nad 10,8 kW	1 735	-	-	
	VN+VVN	2 916	-	-	
	celkem	23 739	-	-	
2022	NN do 10,8 kW	92 174	73 086	383 %	
	NN nad 10,8 kW	9 777	8 042	464 %	
	VN+VVN	8 655	5 739	197 %	
	celkem	110 606	86 867	366 %	
2023	NN do 10,8 kW	67 834	-24 340	-26 %	
	NN nad 10,8 kW	19 991	10 214	104 %	
	VN+VVN	10 805	2 150	25 %	
	celkem	98 630	-11 976	-11 %	
2024	NN do 10,8 kW	52 752	-15 082	-22 %	
	NN nad 10,8 kW	16 650	-3 341	-17 %	
	VN+VVN	11 537	732	7 %	
	celkem	80 939	-17 691	-18 %	
2025	NN do 10,8 kW	32 874	-19 878	-38 %	
	NN nad 10,8 kW	15 301	-1 349	-8 %	
	VN+VVN	14 290	2 753	24 %	
	celkem	62 465	-18 474	-23 %	
období 2021 - 2025		NN do 10,8 kW	264 722	13 786	15 %

	hodnota	rozdíl	změna
NN nad 10,8 kW	63 454	13 566	72 %
VN+VVN	48 203	11 374	49 %
celkem	376 379	38 726	27 %

¹ Hodnoty zahrnují žádosti o připojení výroben a žádosti o uzavření nebo změnu smlouvy v rámci zjednodušeného způsobu připojení.

Graf 2 Požadovaný objem RV [MW]²

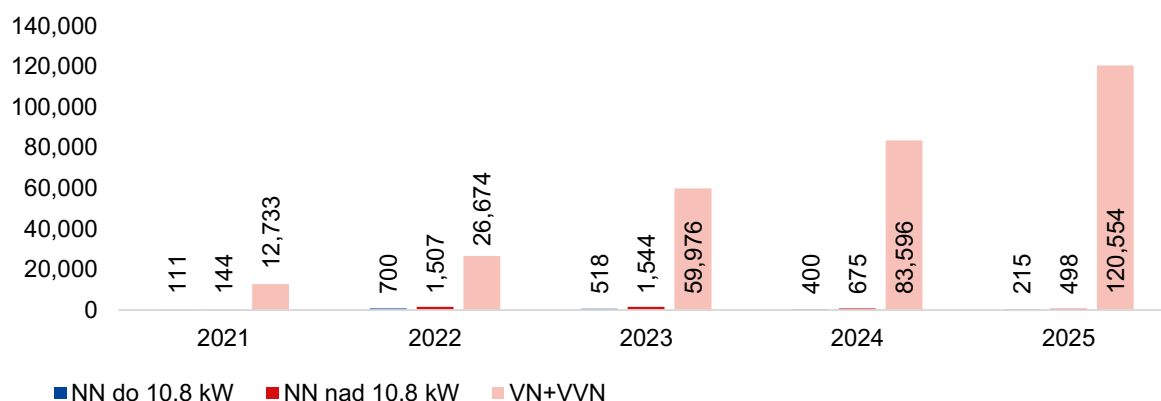


Tab. 2 Požadovaný objem rezervovaného výkonu [MW] – meziroční srovnání

		hodnota	rozdíl	změna
2021	NN do 10,8 kW	111	-	-
	NN nad 10,8 kW	144	-	-
	VN+VVN	12 733	-	-
	celkem	12 989	-	-
2022	NN do 10,8 kW	700	589	529 %
	NN nad 10,8 kW	1 507	1 363	945 %
	VN+VVN	26 674	13 941	109 %
	celkem	28 881	15 893	122 %
2023	NN do 10,8 kW	518	-182	-26 %
	NN nad 10,8 kW	1 544	37	2 %
	VN+VVN	59 976	33 301	125 %
	celkem	62 038	33 157	115 %
2024	NN do 10,8 kW	400	-118	-23 %
	NN nad 10,8 kW	675	-869	-56 %
	VN+VVN	83 596	23 621	39 %
	celkem	84 672	22 634	36 %
2025	NN do 10,8 kW	215	-185	-46 %
	NN nad 10,8 kW	498	-177	-26 %
	VN+VVN	120 554	36 958	44 %
	celkem	121 268	36 595	43 %

		hodnota	rozdíl	změna
období 2021 - 2025	NN do 10,8 kW	1 946	104	18 %
	NN nad 10,8 kW	4 369	354	36 %
	VN+VVN	303 533	107 821	75 %
	celkem	309 848	108 279	75 %

3.1.1 Počet žádostí o připojení podle provozovatele DS

Graf 3 Počet žádostí o připojení výroben [ks]²

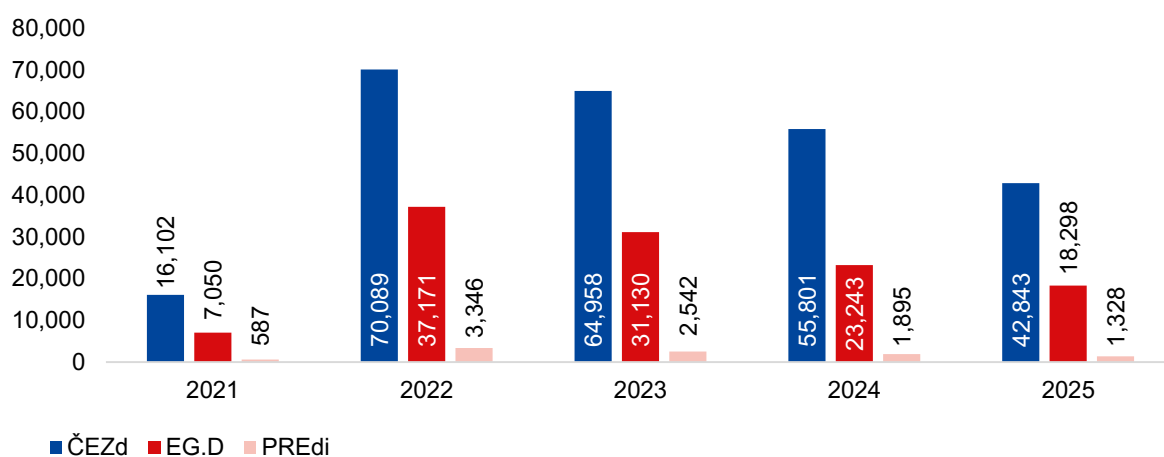

Tab. 3 Počet žádostí o připojení výroben [ks] – meziroční srovnání


		hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	16 102	-	-
	EG.D	7 050	-	-
	PREdi	587	-	-
2022	ČEZd	70 089	53 987	335 %
	EG.D	37 171	30 121	427 %
	PREdi	3 346	2 759	470 %
2023	ČEZd	64 958	-5 131	-7 %
	EG.D	31 130	-6 041	-16 %
	PREdi	2 542	-804	-24 %
2024	ČEZd	55 801	-9 157	-14 %
	EG.D	23 243	-7 887	-25 %
	PREdi	1 895	-647	-25 %
2025	ČEZd	42 843	-12 958	-23 %
	EG.D	18 298	-4 945	-21 %

² Hodnoty zahrnují žádosti o připojení výroben a žádosti o uzavření nebo změnu smlouvy v rámci zjednodušeného způsobu připojení.



		hodnota	rozdíl	změna
období 2021 - 2025	PREdi	1 328	-567	-30 %
	ČEZd	249 793	26 741	28 %
	EG.D	116 892	11 248	27 %
	PREdi	9 698	741	23 %

Graf 4 Počet žádostí o připojení výroben dle napěťových hladin [ks]

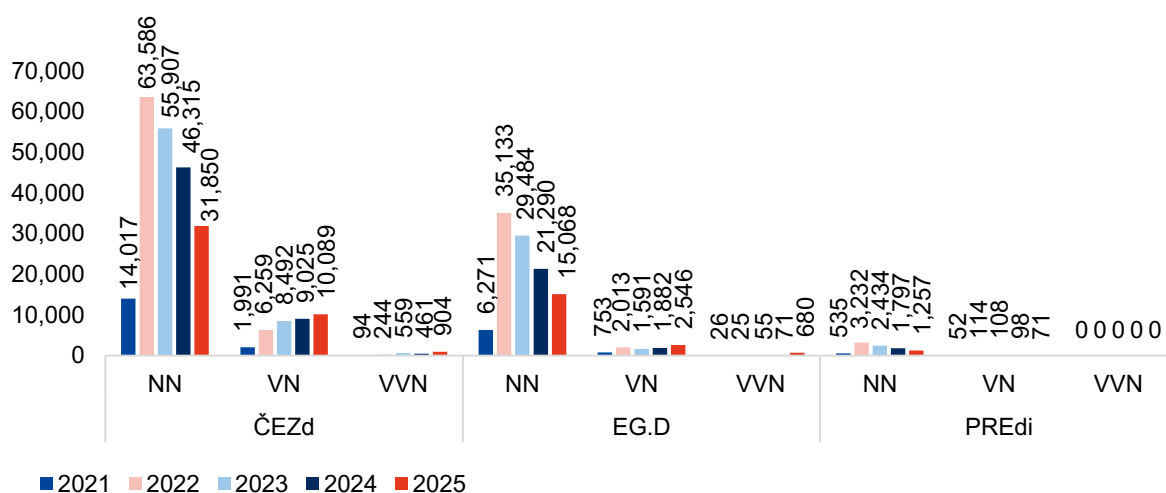


Tab. 4 Počet žádostí o připojení výroben dle napěťových hladin [ks] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	NN	14 017	-	-
		VN	1 991	-	-
		VVN	94	-	-
	EG.D	NN	6 271	-	-
		VN	753	-	-
		VVN	26	-	-
	PREdi	NN	535	-	-
		VN	52	-	-
		VVN	0	-	-
2022	ČEZd	NN	63 586	49 569	354 %
		VN	6 259	4 268	214 %
		VVN	244	150	160 %
	EG.D	NN	35 133	28 862	460 %
		VN	2 013	1 260	167 %
		VVN	25	-1	-4 %
	PREdi	NN	3 232	2 697	504 %
		VN	114	62	119 %
		VVN	0	0	0 %




			hodnota	rozdíl	změna
2023	ČEZd	VVN	0	0	-
		NN	55 907	-7 679	-12 %
		VN	8 492	2 233	36 %
	EG.D	VVN	559	315	129 %
		NN	29 484	-5 649	-16 %
		VN	1 591	-422	-21 %
	PREdi	VVN	55	30	120 %
		NN	2 434	-798	-25 %
		VN	108	-6	-5 %
2024	ČEZd	VVN	0	0	-
		NN	46 315	-9 592	-17 %
		VN	9 025	533	6 %
	EG.D	VVN	461	-98	-18 %
		NN	21 290	-8 194	-28 %
		VN	1 882	291	18 %
	PREdi	VVN	71	16	29 %
		NN	1 797	-637	-26 %
		VN	98	-10	-9 %
2025	ČEZd	VVN	0	0	-
		NN	31 850	-14 465	-31 %
		VN	10 089	1 064	12 %
	EG.D	VVN	904	443	96 %
		NN	15 068	-6 222	-29 %
		VN	2 546	664	35 %
	PREdi	VVN	680	609	858 %
		NN	1 257	-540	-30 %
		VN	71	-27	-28 %
období 2021 - 2025	ČEZd	VVN	0	0	-
		NN	211 675	17 833	23 %
		VN	35 856	8 098	50 %
	EG.D	VVN	2 262	810	76 %
		NN	107 246	8 797	25 %
		VN	8 785	1 793	36 %
	PREdi	VVN	857	654	126 %
		NN	9 255	722	24 %
		VN	443	19	8 %
		VVN	0	0	

Graf 5 Požadovaný objem RV [MW]

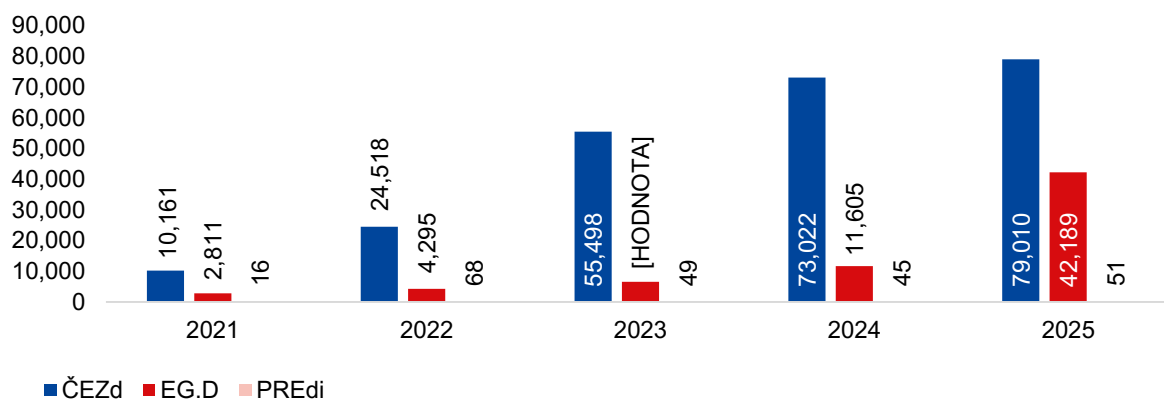

Tab. 5 Požadovaný objem RV [MW] – meziroční srovnání

		hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	10 161	-	-
	EG.D	2 811	-	-
	PREdi	16	-	-
2022	ČEZd	24 518	14 357	141 %
	EG.D	4 295	1 484	53 %
	PREdi	68	52	325 %
2023	ČEZd	55 498	30 980	126 %
	EG.D	6 492	2 197	51 %
	PREdi	49	-19	-28 %
2024	ČEZd	73 022	17 524	32 %
	EG.D	11 605	5 113	79 %
	PREdi	45	-4	-7 %
2025	ČEZd	79 010	5 988	8 %
	EG.D	42 189	30 584	264 %
	PREdi	51	6	14 %
období 2021 - 2025	ČEZd	242 209	68 849	67 %
	EG.D	67 393	39 378	97 %
	PREdi	229	35	34 %

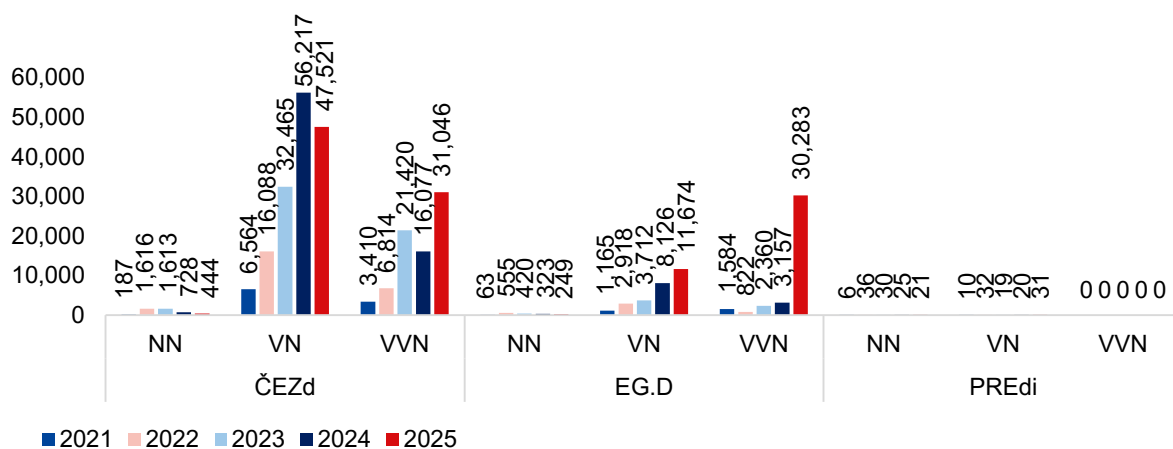
Graf 6 Požadovaný objem RV dle napěťových hladin [MW]

Tab. 6 Požadovaný objem RV dle napěťových hladin [MW] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	NN	187	-	-
		VN	6 564	-	-
		VVN	3 410	-	-
	EG.D	NN	63	-	-
		VN	1 165	-	-
		VVN	1 584	-	-
	PREdi	NN	6	-	-
		VN	10	-	-
		VVN	0	-	-
2022	ČEZd	NN	1 616	1 430	765 %
		VN	16 088	9 524	145 %
		VVN	6 814	3 403	100 %
	EG.D	NN	555	493	787 %
		VN	2 918	1 753	151 %
		VVN	822	-762	-48 %
	PREdi	NN	36	30	495 %
		VN	32	22	223 %
		VVN	0	0	-
2023	ČEZd	NN	1 613	-4	-
		VN	32 465	16 377	102 %
		VVN	21 420	14 607	214 %
	EG.D	NN	420	-135	-24 %
		VN	3 712	793	27 %
		VVN	2 360	1 538	187 %
	PREdi	NN	30	-6	-16 %
		VN			
		VVN			

			hodnota	rozdíl	změna	
2024		VN	19	-14	-42 %	
		VVN	0	0	-	
		ČEZd	NN	728	-885	-55 %
		VN	56 217	23 752	73 %	
		VVN	16 077	-5 344	-25 %	
		EG.D	NN	323	-97	-23 %
		VN	8 126	4 414	119 %	
		VVN	3 157	797	34 %	
		PREdi	NN	25	-5	-16 %
	2025		VN	20	1	6 %
			VVN	0	0	-
ČEZd			NN	444	-284	-39 %
		VN	47 521	-8 696	-15 %	
		VVN	31 046	14 969	93 %	
		EG.D	NN	249	-74	-23 %
		VN	11 674	3 548	44 %	
		VVN	30 283	27 126	859 %	
		PREdi	NN	21	-5	-18 %
období 2021 - 2025			VN	31	11	55 %
			VVN	0	0	-
	ČEZd		NN	4 588	257	24 %
		VN	158 855	40 957	64 %	
		VVN	78 767	27 635	74 %	
		EG.D	NN	1 609	186	41 %
		VN	27 594	10 509	78 %	
		VVN	38 206	28 699	109 %	
		PREdi	NN	118	15	36 %
		VN	112	21	32 %	
		VVN	0	0	-	

3.2 Vývoj počtu odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení³

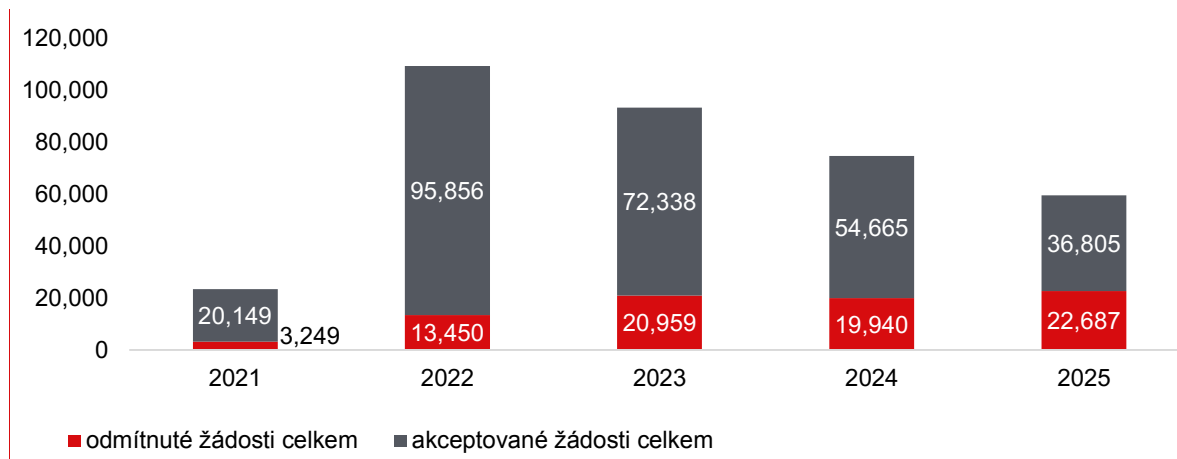
Graf 7 Počet odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení [ks]



Tab. 7 Počet odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení [ks] – meziroční srovnání


		hodnota	rozdíl	změna
2021	žádosti celkem	23 398	-	-
	odmítnuté žádosti celkem	3 249	-	-
	akceptované žádosti celkem	20 149	-	-
2022	žádosti celkem	109 306	85 908	367 %
	odmítnuté žádosti celkem	13 450	10 201	314 %
	akceptované žádosti celkem	95 856	75 707	376 %
2023	žádosti celkem	93 297	-16 009	-15 %
	odmítnuté žádosti celkem	20 959	7 509	56 %
	akceptované žádosti celkem	72 338	-23 518	-25 %
2024	žádosti celkem	74 605	-18 692	-20 %
	odmítnuté žádosti celkem	19 940	-1 019	-5 %
	akceptované žádosti celkem	54 665	-17 673	-24 %
2025	žádosti celkem	59 492	-15 113	-20 %
	odmítnuté žádosti celkem	22 687	2 747	14 %
	akceptované žádosti celkem	36 805	-17 860	-33 %
období 2021 - 2025	žádosti celkem	360 098	36 094	26 %
	odmítnuté žádosti celkem	80 285	19 438	63 %
	akceptované žádosti celkem	279 813	16 656	16 %

³ Hodnoty neobsahují údaje zjednodušeného způsobu připojení, u kterého nedochází k akceptaci. Pokud žadatel splní podmínky, tak provozovatel distribuční soustavy automaticky předkládá návrh nebo změnu SoP.

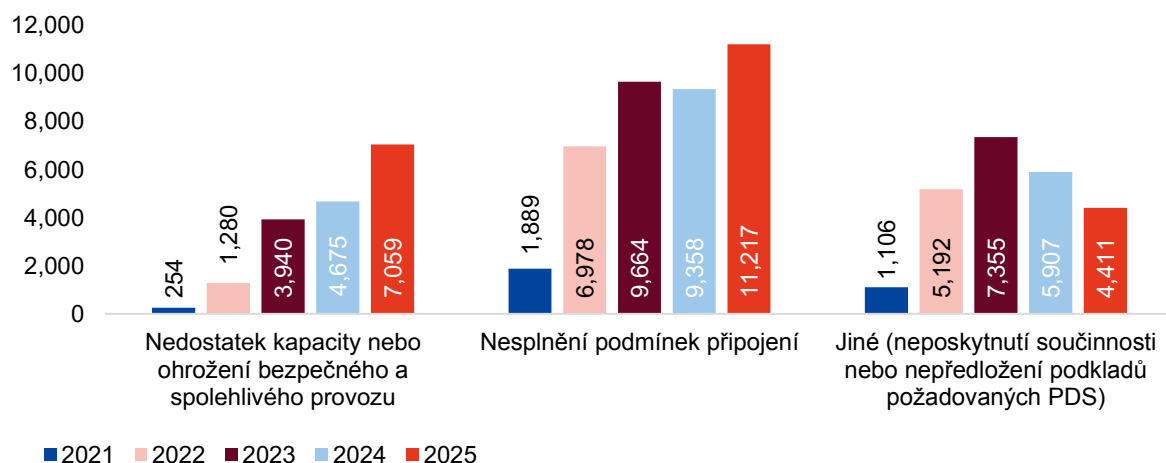Graf 8 Hlavní důvody odmítnutých žádostí o připojení [ks]

Tab. 8 Hlavní důvody odmítnutých žádostí o připojení [ks] – meziroční srovnání


		hodnota	rozdíl	změna
2021	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	254	-	-
	Nesplnění podmínek připojení	1 889	-	-
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	1 106	-	-
2022	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	1 280	1 026	404 %
	Nesplnění podmínek připojení	6 978	5 089	269 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	5 192	4 086	369 %
2023	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	3 940	2 660	208 %
	Nesplnění podmínek připojení	9 664	2 686	38 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	7 355	2 163	42 %
2024	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	4 675	735	19 %
	Nesplnění podmínek připojení	9 358	-306	-3 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	5 907	-1 448	-20 %
2025	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	7 059	2 384	51 %
	Nesplnění podmínek připojení	11 217	1 859	20 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	4 411	-1 496	-25 %
období 2021 - 2025	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	17 208	6 805	130 %
	Nesplnění podmínek připojení	39 106	9 328	56 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	23 971	3 305	41 %

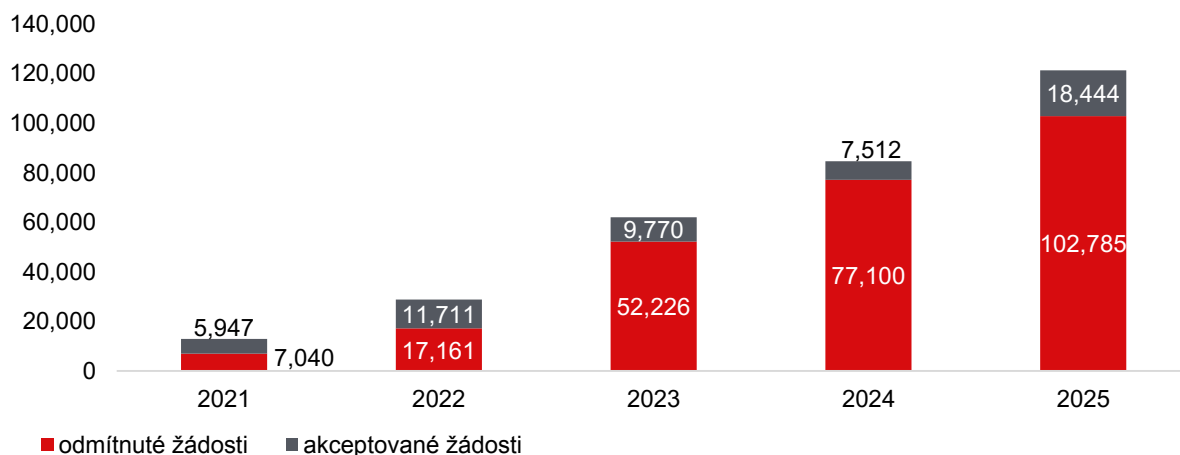Graf 9 Objem odmítnutého a akceptovaného RV z celkového požadovaného výkonu [MW]




Tab. 9 Objem odmítnutého a akceptovaného RV z celkového požadovaného RV [MW] – meziroční srovnání

		hodnota	rozdíl	změna
2021	žádosti celkem	12 987	-	-
	odmítnuté žádosti celkem	7 040	-	-
	akceptované žádosti celkem	5 947	-	-
2022	žádosti celkem	28 872	15 885	122 %
	odmítnuté žádosti celkem	17 161	10 121	144 %
	akceptované žádosti celkem	11 711	5 764	97 %
2023	žádosti celkem	61 996	33 124	115 %
	odmítnuté žádosti celkem	52 226	35 065	204 %
	akceptované žádosti celkem	9 770	-1 941	-17 %
2024	žádosti celkem	84 612	22 616	36 %
	odmítnuté žádosti celkem	77 100	24 873	48 %
	akceptované žádosti celkem	7 512	-2 257	-23 %
2025	žádosti celkem	121 229	36 617	43 %
	odmítnuté žádosti celkem	102 785	25 685	33 %
	akceptované žádosti celkem	18 444	10 931	146 %
období 2021 - 2025	žádosti celkem	309 695	108 242	75 %
	odmítnuté žádosti celkem	256 313	95 745	95 %
	akceptované žádosti celkem	53 383	12 497	33 %

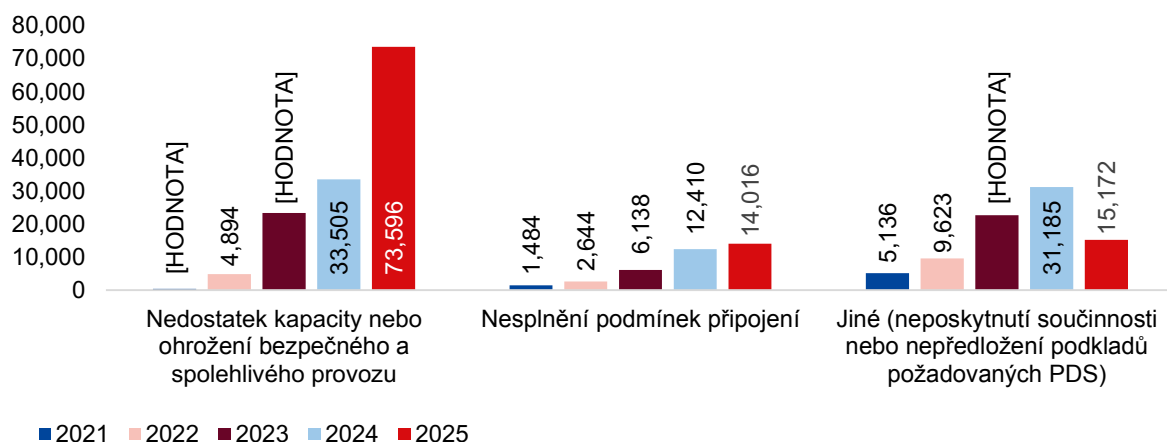Graf 10 Hlavní důvody odmítnutého objemu RV [MW]

Tab. 10 Hlavní důvody odmítnutého objemu RV [MW] – meziroční srovnání

		hodnota	rozdíl	změna
2021	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	420	-	-
	Nesplnění podmínek připojení	1 484	-	-
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	5 136	-	-
2022	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	4 894	4 474	1 064 %
	Nesplnění podmínek připojení	2 644	1 160	78 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	9 623	4 487	87 %
2023	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	23 377	18 483	378 %
	Nesplnění podmínek připojení	6 138	3 494	132 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	22 711	13 088	136 %
2024	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	33 505	10 128	43 %
	Nesplnění podmínek připojení	12 410	6 272	102 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	31 185	8 474	37 %
2025	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	73 596	40 091	120 %
	Nesplnění podmínek připojení	14 016	1 606	13 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	15 172	-16 012	-51 %
období 2021 - 2025	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	135 794	73 176	264 %
	Nesplnění podmínek připojení	36 693	12 532	75 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	83 826	10 036	31 %

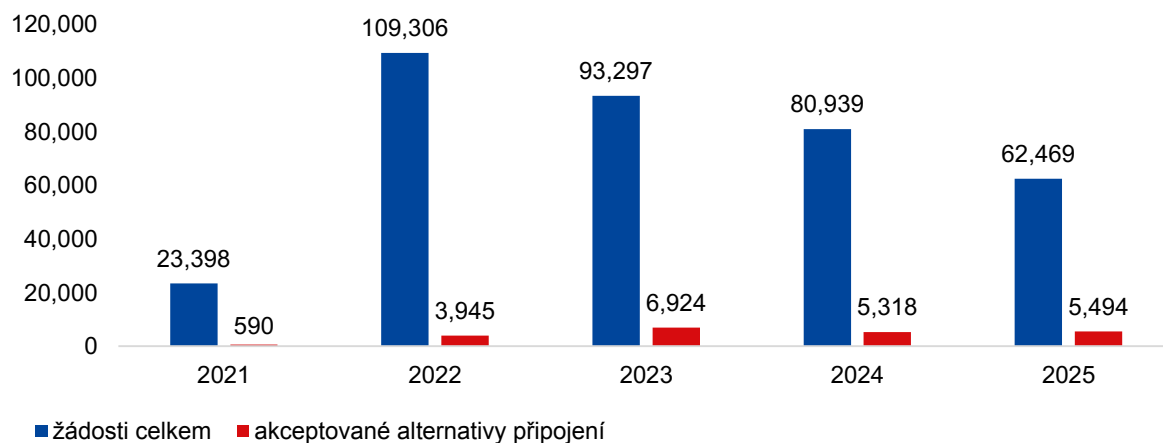Graf 11 Počet akceptovaných alternativních způsobů připojení z celkového počtu přijatých žádostí o připojení [ks]




Tab. 11 Počet akceptovaných alternativních způsobů připojení z celkového počtu přijatých žádostí o připojení [ks] – meziroční srovnání

		hodnota	rozdíl	změna
2021	žádosti celkem	23 398	-	-
	akceptované alternativy připojení	590	-	-
2022	žádosti celkem	109 306	85 908	367 %
	akceptované alternativy připojení	3 945	3 355	569 %
2023	žádosti celkem	93 297	-16 009	-15 %
	akceptované alternativy připojení	6 924	2 979	76 %
2024	žádosti celkem	80 939	-12 358	-13 %
	akceptované alternativy připojení	5 318	-1 606	-23 %
2025	žádosti celkem	62 469	-18 470	-23 %
	akceptované alternativy připojení	5 494	176	3 %
období 2021 - 2025	žádosti celkem	369 409	39 071	28 %
	akceptované alternativy připojení	22 271	4 904	75 %

3.2.1 Vývoj počtu odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení podle provozovatele DS

Graf 12 Počet odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení [ks]

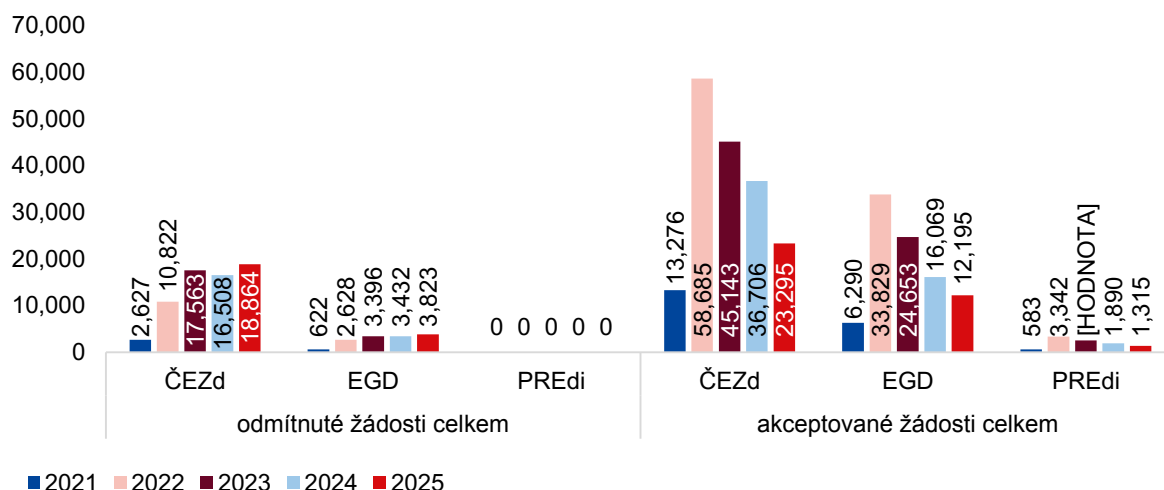


Tab. 12 Počet odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení podle provozovatele DS [ks] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	žádosti celkem	15 903	-	-
		odmítnuté žádosti celkem	2 627	-	-
		akceptované žádosti celkem	13 276	-	-
	EG.D	žádosti celkem	6 912	-	-
		odmítnuté žádosti celkem	622	-	-
		akceptované žádosti celkem	6 290	-	-
	PREdi	žádosti celkem	583	-	-
		odmítnuté žádosti celkem	0	-	-
		akceptované žádosti celkem	583	-	-
2022	ČEZd	žádosti celkem	69 507	53 604	337 %
		odmítnuté žádosti celkem	10 822	8 195	312 %
		akceptované žádosti celkem	58 685	45 409	342 %
	EG.D	žádosti celkem	36 457	29 545	427 %
		odmítnuté žádosti celkem	2 628	2 006	323 %
		akceptované žádosti celkem	33 829	27 539	438 %
	PREdi	žádosti celkem	3 342	2 759	473 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
		akceptované žádosti celkem	3 342	2 759	473 %
2023	ČEZd	žádosti celkem	62 706	-6 801	-10 %
		odmítnuté žádosti celkem	17 563	6 741	62 %


			hodnota	rozdíl	změna
2024	EG.D	akceptované žádosti celkem	45 143	-13 542	-23 %
		žádosti celkem	28 049	-8 408	-23 %
		odmítnuté žádosti celkem	3 396	768	29 %
	PREdi	akceptované žádosti celkem	24 653	-9 176	-27 %
		žádosti celkem	2 542	-800	-24 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
	ČEZd	akceptované žádosti celkem	2 542	-800	-24 %
		žádosti celkem	53 214	-9 492	-15 %
		odmítnuté žádosti celkem	16 508	-1 055	-6 %
	EG.D	akceptované žádosti celkem	36 706	-8 437	-19 %
		žádosti celkem	19 501	-8 548	-30 %
		odmítnuté žádosti celkem	3 432	36	1 %
	PREdi	akceptované žádosti celkem	16 069	-8 584	-35 %
		žádosti celkem	1 890	-652	-26 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
	ČEZd	akceptované žádosti celkem	1 890	-652	-26 %
		žádosti celkem	42 159	-11 055	-21 %
		odmítnuté žádosti celkem	18 864	2 356	14 %
	EG.D	akceptované žádosti celkem	23 295	-13 411	-37 %
		žádosti celkem	16 018	-3 483	-18 %
		odmítnuté žádosti celkem	3 823	391	11 %
	PREdi	akceptované žádosti celkem	12 195	-3 874	-24 %
		žádosti celkem	1 315	-575	-30 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
	ČEZd	akceptované žádosti celkem	1 315	-575	-30 %
		žádosti celkem	243 489	26 256	28 %
		odmítnuté žádosti celkem	66 384	16 237	64 %
	EG.D	akceptované žádosti celkem	177 105	10 019	15 %
		žádosti celkem	106 937	9 106	23 %
		odmítnuté žádosti celkem	13 901	3 201	57 %
	PREdi	akceptované žádosti celkem	93 036	5 905	18 %
		žádosti celkem	9 672	732	23 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
	ČEZd	akceptované žádosti celkem	9 672	732	23 %
		žádosti celkem			
		odmítnuté žádosti celkem			

období 2021 - 2025

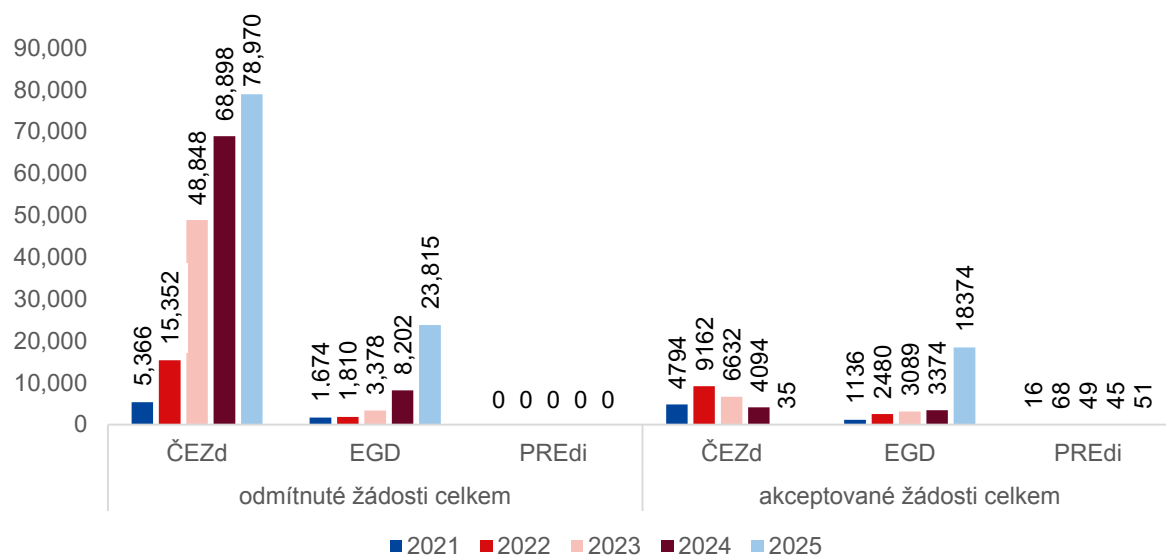Graf 13 Objem odmítnutého a akceptovaného RV podle provozovatele DS [MW]

Tab. 13 Objem odmítnutého a akceptovaného RV podle provozovatele DS [MW] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	žádosti celkem	10 160	-	-
		odmítnuté žádosti celkem	5 366	-	-
		akceptované žádosti celkem	4 794	-	-
	EG.D	žádosti celkem	2 810	-	-
		odmítnuté žádosti celkem	1 674	-	-
		akceptované žádosti celkem	1 136	-	-
	PREdi	žádosti celkem	16	-	-
		odmítnuté žádosti celkem	0	-	-
		akceptované žádosti celkem	16	-	-
2022	ČEZd	žádosti celkem	24 514	14 354	141 %
		odmítnuté žádosti celkem	15 352	9 986	186 %
		akceptované žádosti celkem	9 162	4 368	91 %
	EG.D	žádosti celkem	4 290	1 480	53 %
		odmítnuté žádosti celkem	1 810	135	8 %
		akceptované žádosti celkem	2 480	1 344	118 %
	PREdi	žádosti celkem	68	52	325 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
		akceptované žádosti celkem	68	52	325 %
2023	ČEZd	žádosti celkem	55 480	30 966	126 %
		odmítnuté žádosti celkem	48 848	33 497	218 %
		akceptované žádosti celkem	6 632	-2 531	-28 %
	EG.D	žádosti celkem	6 467	2 177	51 %

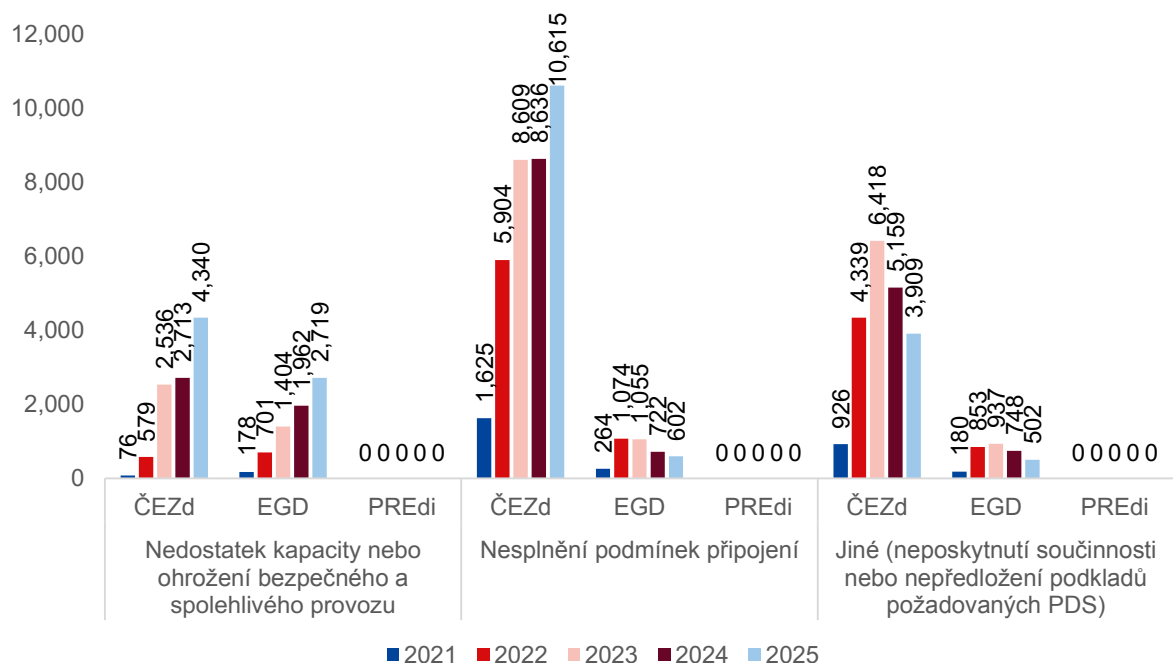			hodnota	rozdíl	změna
2024		odmítnuté žádosti celkem	3 378	1 568	87 %
		akceptované žádosti celkem	3 089	609	25 %
	PREdi	žádosti celkem	49	-19	-28 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
		akceptované žádosti celkem	49	-19	-28 %
	ČEZd	žádosti celkem	72 991	17 512	32 %
		odmítnuté žádosti celkem	68 898	20 050	41 %
		akceptované žádosti celkem	4 094	-2 538	-38 %
	EG.D	žádosti celkem	11 575	5 108	79 %
		odmítnuté žádosti celkem	8 202	4 824	143 %
		akceptované žádosti celkem	3 374	284	9 %
	PREdi	žádosti celkem	45	-4	-7 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
		akceptované žádosti celkem	45	-4	-7 %
2025	ČEZd	žádosti celkem	79 005	6 014	8 %
		odmítnuté žádosti celkem	78 970	10 072	15 %
		akceptované žádosti celkem	35	-4 058	-99 %
	EG.D	žádosti celkem	42 189	30 614	264 %
		odmítnuté žádosti celkem	23 815	15 613	190 %
		akceptované žádosti celkem	18 374	15 001	445 %
	PREdi	žádosti celkem	51	6	14 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
		akceptované žádosti celkem	51	6	14 %
období 2021 - 2025	ČEZd	žádosti celkem	242 151	163 146	67 %
		odmítnuté žádosti celkem	217 434	138 464	96 %
		akceptované žádosti celkem	24 717	24 682	-71 %
	EG.D	žádosti celkem	67 332	25 143	97 %
		odmítnuté žádosti celkem	38 879	15 064	94 %
		akceptované žádosti celkem	28 453	10 079	101 %
	PREdi	žádosti celkem	229	178	34 %
		odmítnuté žádosti celkem	0	0	-
		akceptované žádosti celkem	229	178	34 %


Graf 14 Hlavní důvody odmítnutých žádostí o připojení podle provozovatele DS [ks]

Tab. 14 Hlavní důvody odmítnutých žádostí o připojení podle provozovatele DS [ks] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	76	-	-
		Nesplnění podmínek připojení	1 625	-	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	926	-	-
	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	178	-	-
		Nesplnění podmínek připojení	264	-	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	180	-	-
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	-	-
		Nesplnění podmínek připojení	0	-	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	-	-
2022	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	579	503	662 %
		Nesplnění podmínek připojení	5 904	4 279	263 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	4 339	3 413	369 %

			hodnota	rozdíl	změna
2023	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	701	523	294 %
		Nesplnění podmínek připojení	1 074	810	307 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	853	673	374 %
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
		Nesplnění podmínek připojení	0	0	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-
	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	2 536	1 957	338 %
		Nesplnění podmínek připojení	8 609	2 705	46 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	6 418	2 079	48 %
	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	1 404	703	100 %
		Nesplnění podmínek připojení	1 055	-19	-2 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	937	84	10 %
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
		Nesplnění podmínek připojení	0	0	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-
2024	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	2 713	177	7 %
		Nesplnění podmínek připojení	8 636	27	0 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	5 159	-1 259	-20 %
	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	1 962	558	40 %
		Nesplnění podmínek připojení	722	-333	-32 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	748	-189	-20 %
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
		Nesplnění podmínek připojení	0	0	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-
	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	4 340	1 627	60 %
		Nesplnění podmínek připojení	10 615	1 979	23 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	3 909	-1 250	-24 %
	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	2 719	757	39 %
		Nesplnění podmínek připojení	602	-120	-17 %

		hodnota	rozdíl	změna
období 2021 - 2025	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	502	-246	-33 %
	PREdi Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
	Nesplnění podmínek připojení	0	0	-
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-
	ČEZd Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	10 244	4 264	175 %
	Nesplnění podmínek připojení	35 389	8 990	60 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	20 751	2 983	43 %
	EG.D Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	6 964	2 541	98 %
	Nesplnění podmínek připojení	3 717	338	23 %
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	3 220	322	29 %
	PREdi Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
	Nesplnění podmínek připojení	0	0	-
	Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-

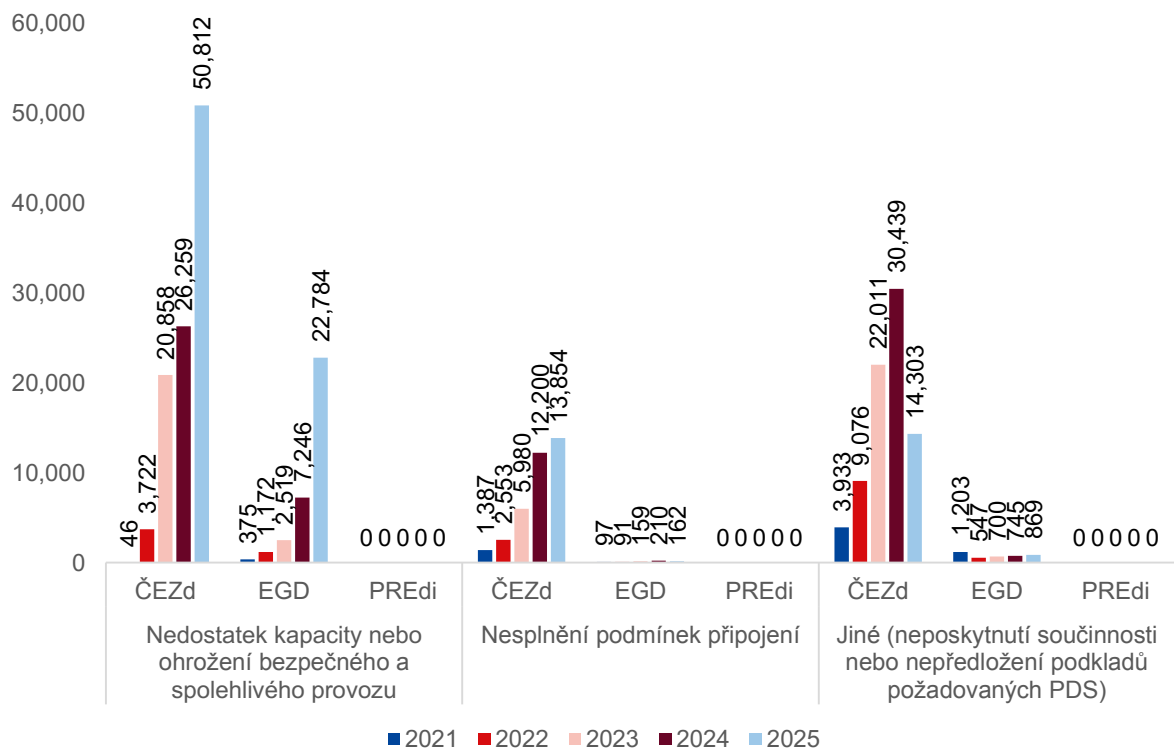Graf 15 Hlavní důvody odmítnutého RV podle provozovatele DS [MW]



Tab. 15 Hlavní důvody odmítnutého RV podle provozovatele DS [MW] – meziroční srovnání


			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	46	-	-
		Nesplnění podmínek připojení	1 387	-	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	3 933	-	-
	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	375	-	-
		Nesplnění podmínek připojení	97	-	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	1 203	-	-
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	-	-
		Nesplnění podmínek připojení	97	-	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	-	-
2022	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	3 722	3 676	7 997 %
		Nesplnění podmínek připojení	2 553	1 166	84 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	9 076	5 144	131 %
	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	1 172	798	213 %
		Nesplnění podmínek připojení	91	-6	-6 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	547	-656	-55 %
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
		Nesplnění podmínek připojení	0	-97	-100 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-
2023	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	20 858	17 136	460 %
		Nesplnění podmínek připojení	5 980	3 426	134 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	22 011	12 934	143 %
	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	2 519	1 347	115 %
		Nesplnění podmínek připojení	159	68	75 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	700	153	28 %
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
		Nesplnění podmínek připojení	0	0	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-
2024	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	26 259	5 401	26 %

			hodnota	rozdíl	změna
2025		Nesplnění podmínek připojení	12 200	6 220	104 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	30 439	8 428	38 %
		EG.D Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	7 246	4 727	188 %
		Nesplnění podmínek připojení	210	52	33 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	745	45	6 %
		PREdi Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
		Nesplnění podmínek připojení	0	0	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-
	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	50 812	24 553	94 %
		Nesplnění podmínek připojení	13 854	1 654	14 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	14 303	-16 136	-53 %
		EG.D Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	22 784	15 538	214 %
		Nesplnění podmínek připojení	162	-48	-23 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	869	124	17 %
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
		Nesplnění podmínek připojení	0	0	-
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-
	ČEZd	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	101 697	50 766	477 %
		Nesplnění podmínek připojení	35 974	12 467	78 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	79 761	10 370	38 %
	EG.D	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	34 096	22 410	179 %
		Nesplnění podmínek připojení	718	65	14 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	4 065	-334	-8 %
	PREdi	Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu	0	0	-
		Nesplnění podmínek připojení	97	-97	-100 %
		Jiné (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných PDS)	0	0	-

**období 2021 -
2025**

3.3 Realizovaná připojení výroben za období 2021 – 2025 a předpoklad budoucích realizací pro období 2026 – 2028


Graf 16 Počet realizovaných připojení za období 2021 - 2025 a předpoklad realizací pro období 2026 - 2028 [ks]

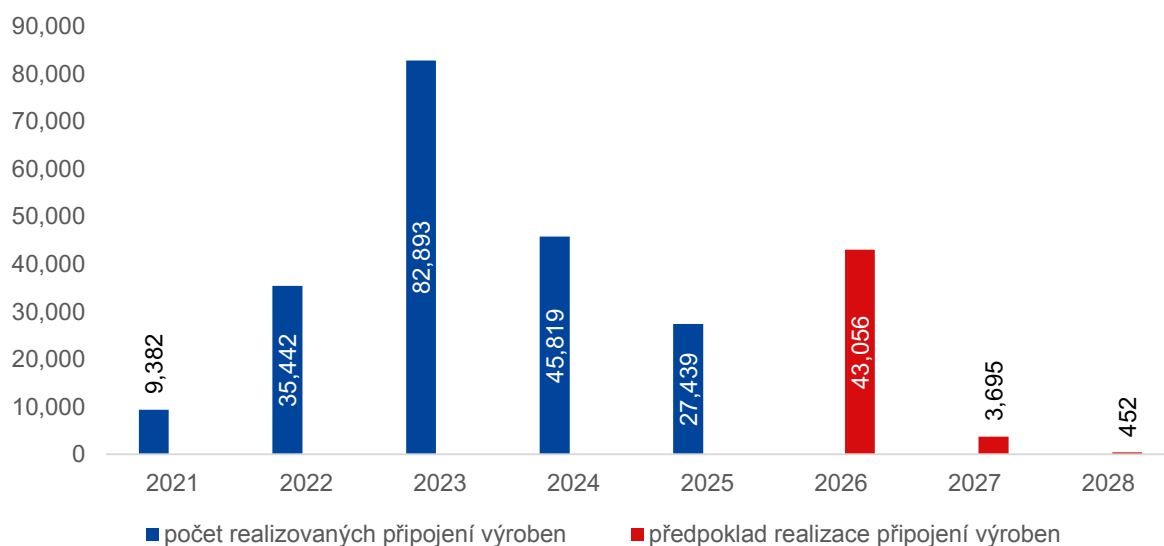

Tab. 16 Počet realizovaných připojení za období 2021 - 2025 a předpoklad realizací pro období 2026 - 2028 [ks] – meziroční srovnání

	počet realizovaných připojení výroben	předpoklad realizace připojení výroben	rozdíl	změna
2021	9 382	-	-	-
2022	35 442	-	26 060	278 %
2023	82 893	-	47 451	134 %
2024	45 819	-	-37 074	-45 %
2025	27 439	-	-18 380	-40 %
2026	-	43 056	15 617	57 %
2027	-	3 695	-39 361	-91 %
2028	-	452	-3 243	-88 %

Graf 17 Objem skutečně připojeného RV za období 2021 - 2025 a předpokládaný objem připojeného RV pro období 2026 - 2028 [MW]

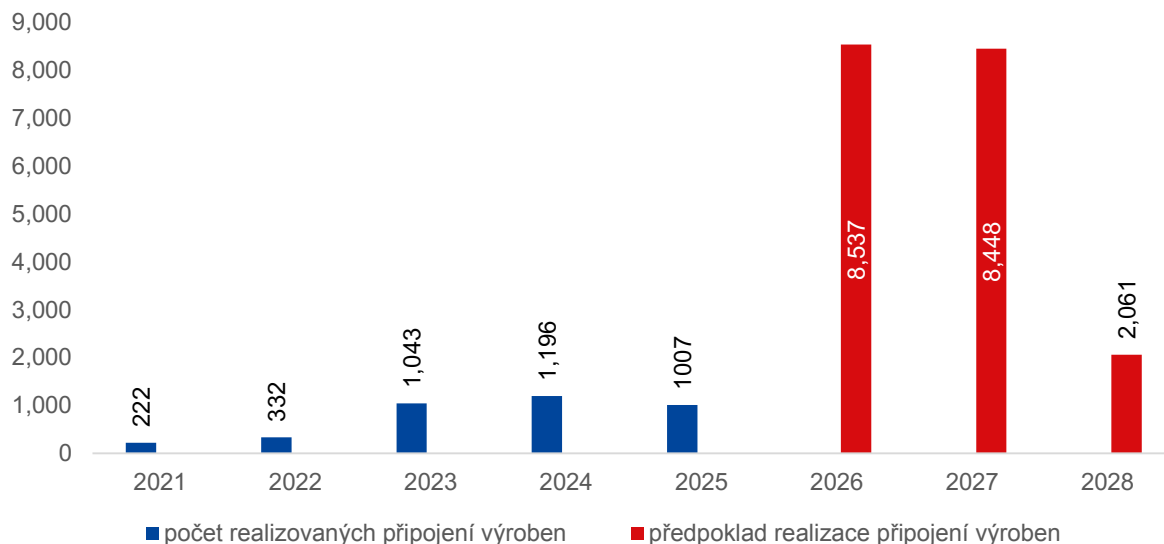


Tab. 17 Objem skutečně připojeného RV za období 2021 - 2025 a předpokládaný objem připojeného RV pro období 2026 - 2028 [MW] – meziroční srovnání

	počet realizovaných připojení výkonů	předpoklad realizace připojení výkonů	rozdíl	změna
2021	222	-	-	-
2022	332	-	110	50 %
2023	1 043	-	711	214 %
2024	1 196	-	153	15 %
2025	1 007	-	-189	-16 %
2026	-	8 537	7 530	748 %
2027	-	8 448	-89	-1 %
2028	-	2 061	-6 387	-76 %

3.3.1 Realizovaná připojení výroben za období 2021 – 2025 a předpoklad budoucích realizací pro období 2026 – 2028 podle provozovatele DS a napětových hladin

Graf 18 Počet realizovaných připojení za období 2021 – 2025 a předpoklad realizací pro období 2026 – 2028 podle provozovatele DS [ks]

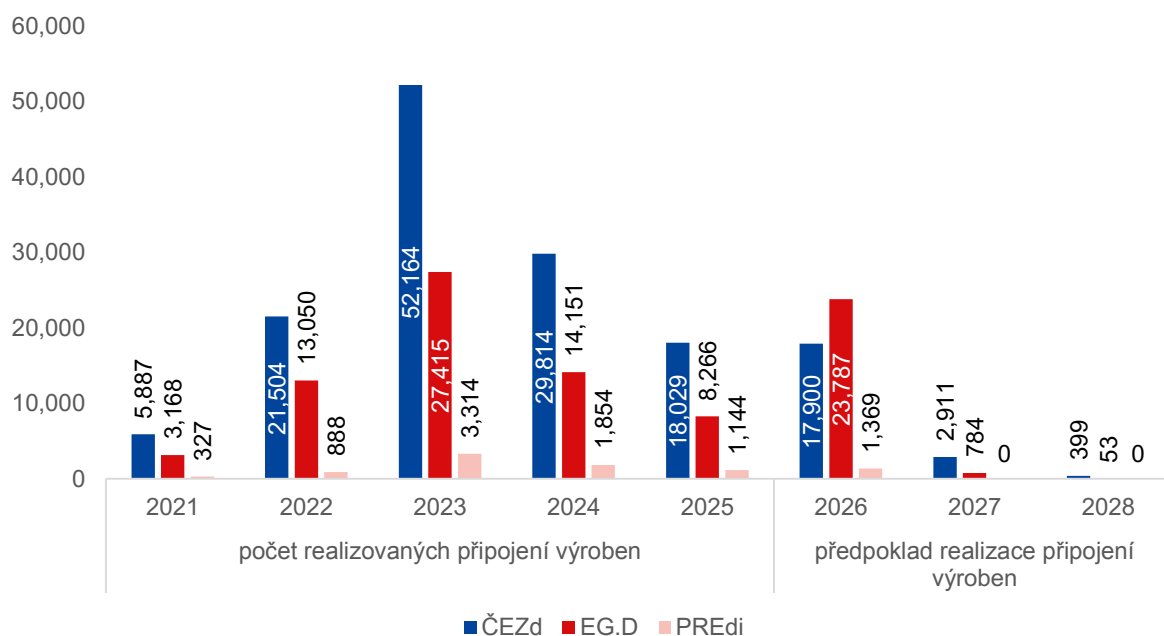


Tab. 18 Počet realizovaných připojení za období 2021 – 2025 a předpoklad realizací pro období 2026 – 2028 podle provozovatele DS [ks] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	5 887	-	-
	EG.D	počet realizovaných připojení výroben	3 168	-	-
	PREdi	počet realizovaných připojení výroben	327	-	-
2022	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	21 504	15 617	265 %
	EG.D	počet realizovaných připojení výroben	13 050	9 882	312 %
	PREdi	počet realizovaných připojení výroben	888	561	172 %
2023	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	52 164	30 660	143 %
	EG.D	počet realizovaných připojení výroben	27 415	14 365	110 %
	PREdi	počet realizovaných připojení výroben	3 314	2 426	273 %
2024	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	29 814	-22 350	-43 %
	EG.D	počet realizovaných připojení výroben	14 151	-13 264	-48 %
	PREdi	počet realizovaných připojení výroben	1 854	-1 460	-44 %
2025	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	18 029	-11 785	-40 %
	EG.D	počet realizovaných připojení výroben	8 266	-5 885	-42 %
	PREdi	počet realizovaných připojení výroben	1 144	-710	-38 %

			hodnota	rozdíl	změna
2026	ČEZd	předpoklad realizace připojení výroben	17 900	-129	-1 %
	EG.D	předpoklad realizace připojení výroben	23 787	15 521	188 %
	PREdi	předpoklad realizace připojení výroben	1 369	225	20 %
2027	ČEZd	předpoklad realizace připojení výroben	2 911	-14 989	-84 %
	EG.D	předpoklad realizace připojení výroben	784	-23 003	-97 %
	PREdi	předpoklad realizace připojení výroben	0	-1 369	-100 %
2028	ČEZd	předpoklad realizace připojení výroben	399	-2 512	-86 %
	EG.D	předpoklad realizace připojení výroben	53	-731	-93 %
	PREdi	předpoklad realizace připojení výroben	0	0	-

Graf 19 Počet realizovaných připojení za období 2021 – 2025 podle provozovatele DS a napěťových hladin [ks]

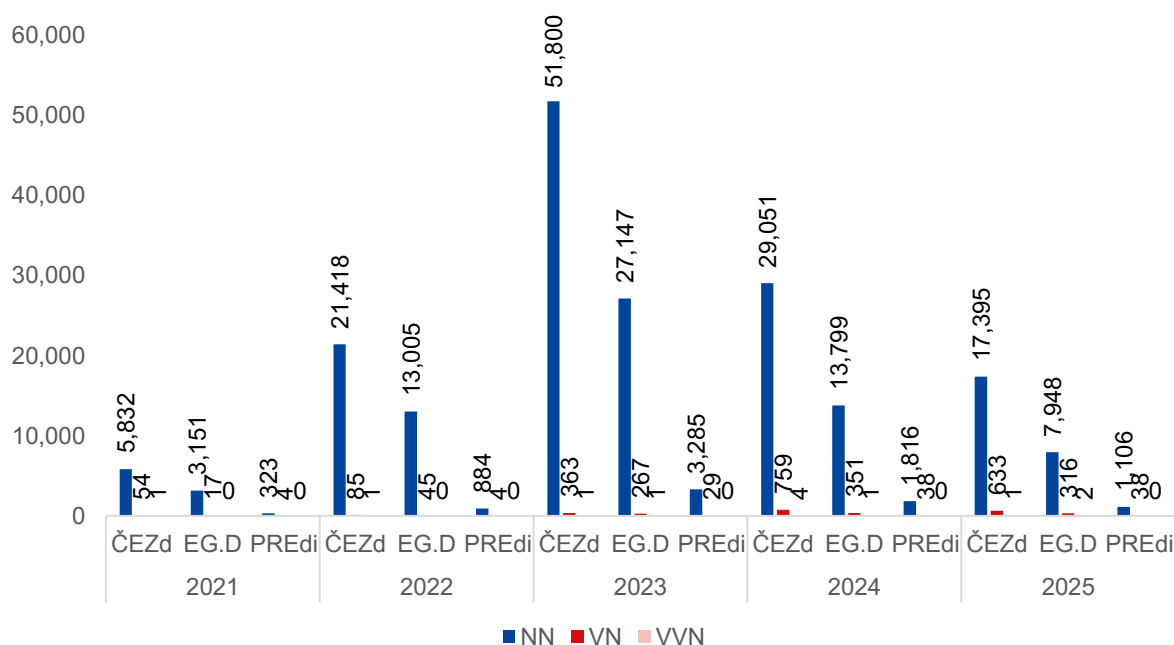


Tab. 19 Počet realizovaných připojení za období 2021 – 2025 podle provozovatele DS a napěťových hladin [ks] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	NN	5 832	-	-
		VN	54	-	-
		VVN	1	-	-
	EG.D	NN	3 151	-	-
		VN	17	-	-
		VVN	0	-	-
	PREdi	NN	323	-	-

			hodnota	rozdíl	změna
2022		VN	4	-	-
		VVN	0	-	-
	ČEZd	NN	21 418	15 586	267 %
		VN	85	31	57 %
		VVN	1	0	0 %
	EG.D	NN	13 005	9 854	313 %
		VN	45	28	165 %
		VVN	0	0	-
	PREdi	NN	884	561	174 %
		VN	4	0	0 %
		VVN	0	0	-
2023	ČEZd	NN	51 800	30 382	142 %
		VN	363	278	327 %
		VVN	1	0	0 %
	EG.D	NN	27 147	14 142	109 %
		VN	267	222	493 %
		VVN	1	1	-
	PREdi	NN	3 285	2 401	272 %
		VN	29	25	625 %
		VVN	0	0	-
2024	ČEZd	NN	29 051	-22 749	-44 %
		VN	759	396	109 %
		VVN	4	3	300 %
	EG.D	NN	13 799	-13 348	-49 %
		VN	351	84	31 %
		VVN	1	0	0 %
	PREdi	NN	1 816	-1 469	-45 %
		VN	38	9	31 %
		VVN	0	0	-
2025	ČEZd	NN	17 395	-11 656	-40 %
		VN	633	-126	-17 %
		VVN	1	-3	-75 %
	EG.D	NN	7 948	-5 851	-42 %
		VN	316	-35	-10 %
		VVN	2	1	100 %
	PREdi	NN	1 106	-710	-39 %
		VN	38	0	0 %
		VVN	0	0	-
období 2021 - 2025	ČEZd	NN	125 496	11 563	31 %
		VN	1 894	579	85 %
		VVN	8	0	0 %

			hodnota	rozdíl	změna
	EG.D	NN	65 050	4 797	26 %
		VN	996	299	108 %
		VVN	4	2	-
	PREdi	NN	7 414	783	36 %
		VN	113	34	76 %
		VVN	0	0	-

Graf 20 Předpoklad realizací pro období 2026 – 2028 podle provozovatele DS a napěťových hladin [ks]

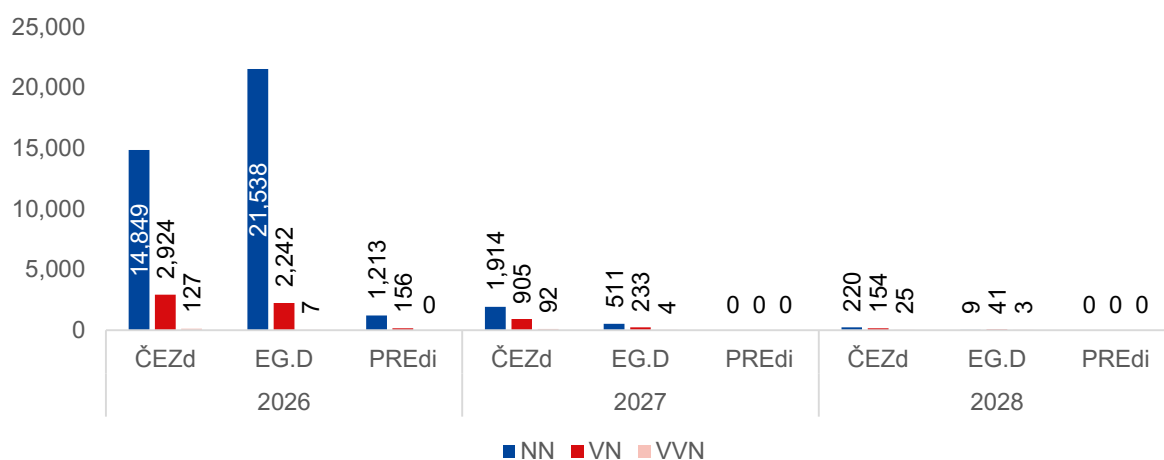


Tab. 20 Předpoklad realizací pro období 2026 – 2028 podle provozovatele DS a napěťových hladin [ks] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2026	ČEZd	NN	14 849	-2 546	-15 %
		VN	2 924	2 291	362 %
		VVN	127	126	12 600 %
	EG.D	NN	21 538	13 590	171 %
		VN	2 242	1 926	609 %
		VVN	7	5	250 %
	PREdi	NN	1 213	107	10 %
		VN	156	118	311 %
		VVN	0	0	-
2027	ČEZd	NN	1 914	-12 935	-87 %
		VN	905	-2 019	-69 %
		VVN	92	-35	-28 %
	EG.D	NN	511	-21 027	-98 %
		VN	233	-2 009	-90 %
		VVN	4	-3	-43 %
	PREdi	NN	0	-1 213	-100 %

			hodnota	rozdíl	změna
2028		VN	0	-156	-100 %
		VVN	0	0	-
		ČEZd	NN	220	-1 694
		VN	154	-751	-83 %
		VVN	25	-67	-73 %
		EG.D	NN	9	-502
		VN	41	-192	-82 %
		VVN	3	-1	-25 %
		PREdi	NN	0	0
	VN		0	0	-
	VVN		0	0	-

Graf 21 Objem skutečně připojeného RV za období 2021 - 2025 a předpokládaný objem připojeného RV pro období 2026 - 2028 [MW] podle provozovatele DS [MW]

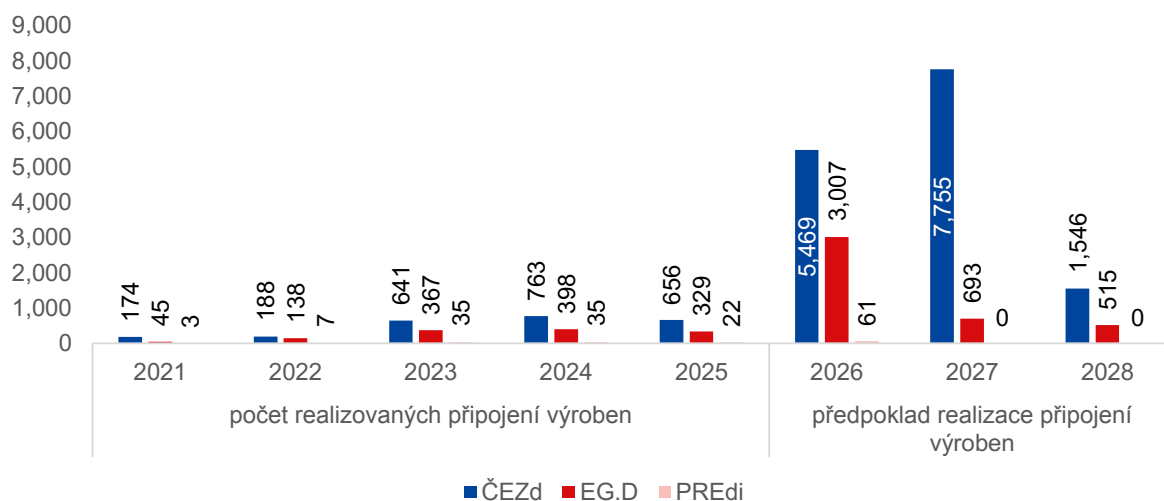


Tab. 21 Objem skutečně připojeného RV za období 2021 - 2025 a předpokládaný objem připojeného RV pro období 2026 - 2028 [MW] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	174	-	-
		EG.D	45	-	-
		PREdi	3	-	-
2022	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	188	13	8 %
		EG.D	138	92	204 %
		PREdi	7	4	168 %
2023	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	641	453	241 %
		EG.D	367	230	167 %

			hodnota	rozdíl	změna
2024	PREdi	počet realizovaných připojení výroben	35	29	425 %
	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	763	122	19 %
	EG.D	počet realizovaných připojení výroben	398	31	8 %
2025	PREdi	počet realizovaných připojení výroben	35	0	0 %
	ČEZd	počet realizovaných připojení výroben	656	-107	-14 %
	EG.D	počet realizovaných připojení výroben	329	-69	-17 %
2026	PREdi	počet realizovaných připojení výroben	22	-13	-37 %
	ČEZd	předpoklad realizace připojení výroben	5 469	4 813	734 %
	EG.D	předpoklad realizace připojení výroben	3 007	2 678	814 %
2027	PREdi	předpoklad realizace připojení výroben	61	39	177 %
	ČEZd	předpoklad realizace připojení výroben	7 755	2 286	42 %
	EG.D	předpoklad realizace připojení výroben	693	-2 314	-77 %
2028	PREdi	předpoklad realizace připojení výroben	0	-61	-100 %
	ČEZd	předpoklad realizace připojení výroben	1 546	-6 209	-80 %
	EG.D	předpoklad realizace připojení výroben	515	-178	-26 %
	PREdi	předpoklad realizace připojení výroben	0	0	-

Graf 22 Objem skutečně připojeného RV za období 2021 - 2025 podle provozovatele DS a napěťových hladin [MW]

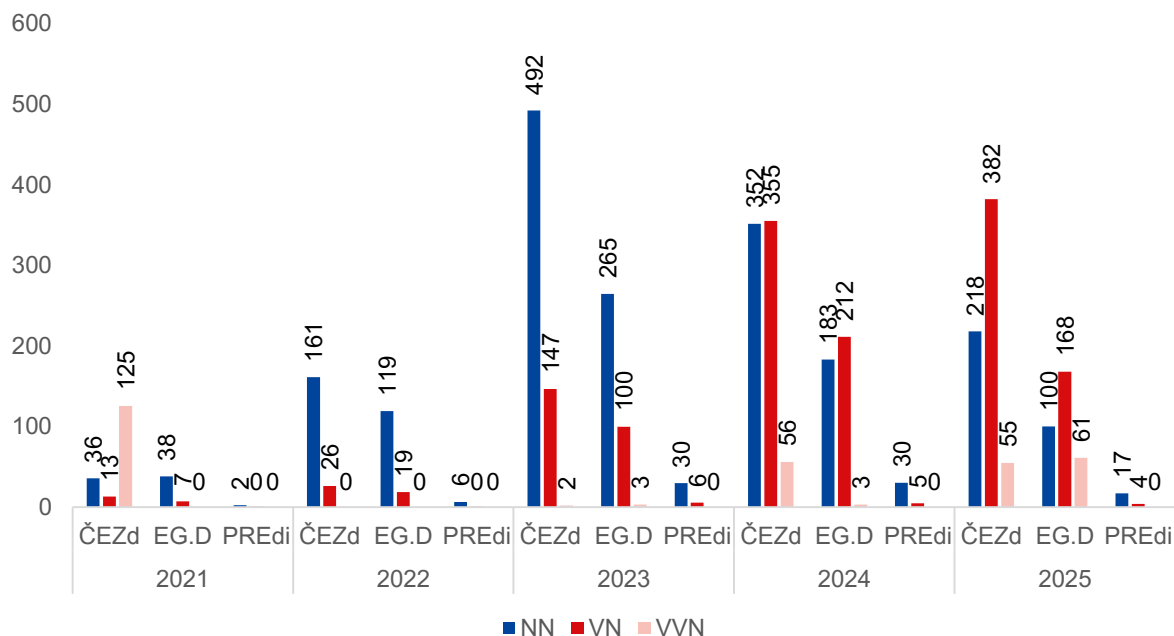


Tab. 22 Objem skutečně připojeného RV za období 2021 - 2025 podle provozovatele DS a napěťových hladin [MW] – meziroční srovnání

	hodnota	rozdíl	změna
--	---------	--------	-------

			hodnota	rozdíl	změna
2021	ČEZd	NN	36	-	-
		VN	13	-	-
		VVN	125	-	-
	EG.D	NN	38	-	-
		VN	7	-	-
		VVN	0	-	-
	PREdi	NN	2	-	-
		VN	0	-	-
		VVN	0	-	-
2022	ČEZd	NN	161	125	350 %
		VN	26	13	103 %
		VVN	0	-125	-100 %
	EG.D	NN	119	81	212 %
		VN	19	12	162 %
		VVN	0	0	-
	PREdi	NN	6	4	191 %
		VN	0	0	-
		VVN	0	0	-
2023	ČEZd	NN	492	331	205 %
		VN	147	120	455 %
		VVN	2	2	2 497 %
	EG.D	NN	265	145	122 %
		VN	100	81	435 %
		VVN	3	3	-
	PREdi	NN	30	23	364 %
		VN	6	5	1 733 %
		VVN	0	0	-
2024	ČEZd	NN	352	-140	-29 %
		VN	355	209	142 %
		VVN	56	54	2 700 %
	EG.D	NN	183	-81	-31 %
		VN	212	112	113 %
		VVN	3	0	5 %
	PREdi	NN	30	1	2 %
		VN	5	-1	-12 %
		VVN	0	0	-
2025	ČEZd	NN	218	-134	-38 %
		VN	382	27	8 %
		VVN	55	-1	-2 %
	EG.D	NN	100	-83	-45 %
		VN	168	-44	-21 %

			hodnota	rozdíl	změna
období 2021 - 2025	PREdi	VVN	61	58	1 933 %
		NN	17	-13	-44 %
		VN	4	-1	-17 %
		VVN	0	0	-
	ČEZd	NN	1 259	182	57 %
		VN	923	369	133 %
		VVN	239	-70	-19 %
	EG.D	NN	705	62	27 %
		VN	505	161	121 %
		VVN	67	61	-
	PREdi	NN	86	15	67 %
		VN	15	4	91 %
		VVN	0	0	-

Graf 23 Předpokládaný objem připojeného RV pro období 2026 – 2028 podle provozovatele DS a napěťových hladin [MW]

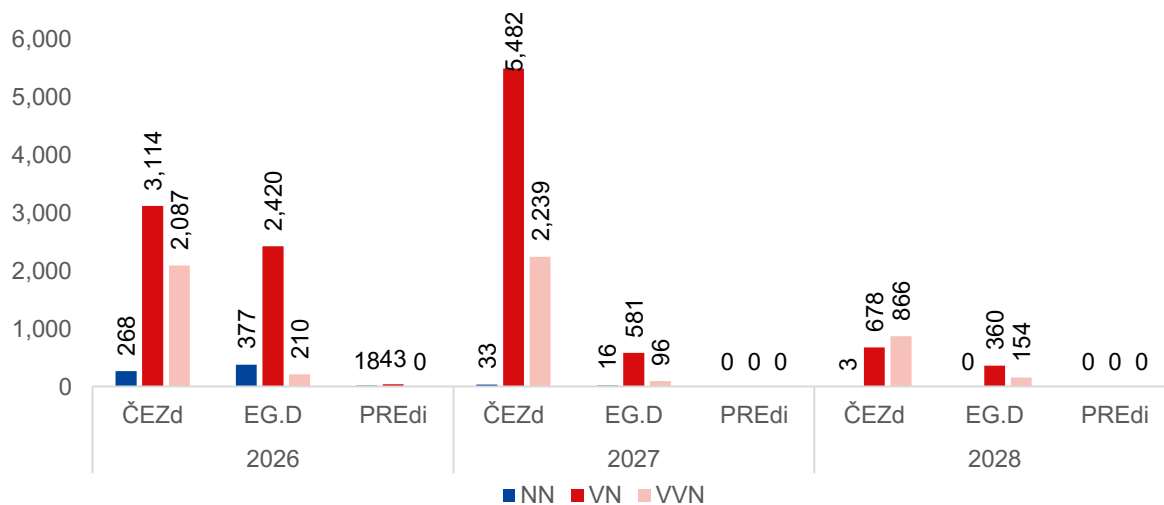

Tab. 23 Předpokládaný objem připojeného RV pro období 2026 – 2028 podle provozovatele DS a napěťových hladin [MW] – meziroční srovnání

			hodnota	rozdíl	změna
2026	ČEZd	NN	268	50	23 %
		VN	3 114	2 732	715 %

			hodnota	rozdíł	změna
2027		VVN	2 087	2 032	3 695 %
	EG.D	NN	377	277	277 %
		VN	2 420	2 252	1 340 %
		VVN	210	149	244 %
	PREdi	NN	18	1	6 %
		VN	43	39	975 %
		VVN	0	0	-
	ČEZd	NN	33	-235	-88 %
		VN	5 482	2 368	76 %
		VVN	2 239	152	7 %
	EG.D	NN	16	-361	-96 %
		VN	581	-1 839	-76 %
		VVN	96	-114	-54 %
	PREdi	NN	0	-18	-100 %
		VN	0	-43	-100 %
		VVN	0	0	-
2028	ČEZd	NN	3	-30	-91 %
		VN	678	-4 804	-88 %
		VVN	866	-1 373	-61 %
	EG.D	NN	0	-16	-100 %
		VN	360	-221	-38 %
		VVN	154	58	60 %
	PREdi	NN	0	0	-
		VN	0	0	-
		VVN	0	0	-
		VVN	0	0	-

3.4 Shrnutí

Trendy ve vývoji počtu žádostí o připojení výroben elektřiny v letech 2021–2025

Pokračující pokles počtu podaných žádostí, další růst požadavků na rezervaci výkonu

V období let 2021–2025 je patrný pokračující pokles počtu podaných žádostí o připojení výroben elektřiny, který navazuje na vývoj započatý po mimořádném nárůstu v roce 2022. V roce 2025 bylo provozovatelům distribučních soustav podáno celkem 62 465 žádostí o připojení, což představuje meziroční pokles o 23 %. K poklesu došlo zejména u výroben připojovaných na hladině NN do 10,8 kW, jejichž počet meziročně poklesl o 38 %. Naopak u výroben připojovaných na napěťových hladinách VN a VVN pokračoval růst počtu žádostí, který meziročně dosáhl 24 %. Tento vývoj potvrzuje postupnou změnu struktury nově připravovaných výrobních zdrojů.

Z pohledu požadovaného RV pokračoval i v roce 2025 trend výrazného růstu. Celkový požadovaný RV dosáhl hodnoty 121 268 MW, což představuje meziroční nárůst o 43 % a současně nejvyšší hodnotu

za celé sledované období. Na tomto vývoji se rozhodující měrou podílely žádosti o připojení výroben na napěťových hladinách VN a VVN, zatímco u výroben připojovaných na hladině NN zůstal požadovaný RV na nízkých hodnotách. Z uvedeného vývoje je patrné, že i přes pokračující pokles počtu žádostí přetrvává vysoký zájem o realizaci výroben s vyšším instalovaným výkonem.

Trendy ve vývoji počtu odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení výroben elektřiny v letech 2021–2025

Celkový objem odmítnutých a akceptovaných žádostí o připojení výroben elektřiny (ks)

Vývoj v roce 2025 navázal na trend z předchozích let, kdy s poklesem počtu podaných žádostí dochází rovněž ke snižování počtu akceptovaných žádostí o připojení výroben elektřiny. Celkový počet akceptovaných žádostí meziročně poklesl o 33 % na 36 805 žádostí. Naopak počet odmítnutých žádostí meziročně vzrostl o 14 % na 22 687 žádostí, což představuje nejvyšší hodnotu za celé sledované období. V důsledku tohoto vývoje se dále zvýšil podíl odmítnutých žádostí na celkovém počtu posuzovaných žádostí.

Celkový objem odmítnutého a akceptovaného RV výroben elektřiny (MW)

Obdobný vývoj je patrný také z pohledu požadovaného RV. Celkový objem odmítnutého RV dosáhl v roce 2025 hodnoty 102 785 MW, což představuje meziroční nárůst o 33 %. Přestože objem akceptovaného RV meziročně vzrostl na 18 444 MW, i nadále představuje pouze menší část celkového požadovaného výkonu. Výsledky monitoringu tak potvrzují pokračující růst požadavků na rezervaci výkonu u nově připravovaných výroben a současně rostoucí nároky na posuzování jejich připojitelnosti do distribučních soustav.

Hlavní důvody odmítání žádostí o připojení výroben

1) Nesplnění podmínek připojení

- Nejčastějším důvodem odmítnutí žádostí o připojení výroben elektřiny zůstalo i v roce 2025 nesplnění podmínek připojení. Z tohoto důvodu bylo odmítnuto 11 217 žádostí, což představuje meziroční nárůst o 20 % (z 9 358 žádostí v roce 2024). Z pohledu požadovaného RV činil objem odmítnutého výkonu 14 016 MW, což je o 13 % více než v předchozím roce.

- Přestože se jedná dlouhodobě o nejčastější důvod odmítnutí z hlediska počtu žádostí, jeho podíl na celkovém odmítnutém výkonu je nižší než v případě kapacitních omezení distribučních soustav.

2) Nedostatek kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy

- Významným trendem roku 2025 byl další nárůst počtu odmítnutých žádostí z důvodu nedostatku kapacity nebo ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy. Z tohoto důvodu bylo odmítnuto 7 059 žádostí, což představuje meziroční nárůst o 51 %.
- Ještě výraznější změna je patrná při hodnocení objemu RV. Odmítnutý výkon z tohoto důvodu dosáhl 73 596 MW, což představuje meziroční nárůst o 120 % a současně nejvyšší hodnotu za celé sledované období.
- Výsledky monitoringu potvrzují rostoucí význam kapacitních omezení distribučních soustav zejména při posuzování žádostí o připojení výkonově významných výroben elektřiny. Lze konstatovat, že právě kapacitní možnosti distribučních soustav představují u výkonově významných výroben stále častější limitující faktor pro jejich připojení.

3) Jiné důvody (neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných provozovatelem distribuční soustavy)

- Třetím nejčastějším důvodem odmítnutí žádostí byly ostatní důvody spočívající zejména v neposkytnutí součinnosti nebo nepředložení podkladů požadovaných provozovatelem distribuční soustavy.
- V roce 2025 bylo z těchto důvodů odmítnuto 4 411 žádostí, což představuje meziroční pokles o 25 %. Objem odmítnutého RV činil 15 172 MW, tedy o 51 % méně než v roce 2024.
- Ve srovnání s předchozími lety lze pozorovat postupný pokles významu této skupiny důvodů, a to jak z hlediska počtu odmítnutých žádostí, tak z hlediska požadovaného RV.

Realizovaná připojení výroben za období 2021–2025 a předpoklad budoucích realizací pro období 2026–2028

Realizovaná připojení výroben (2021 – 2025)

Údaje o realizovaném připojení potvrzují, že i přes postupný pokles počtu nově podávaných žádostí pokračuje rozvoj nových výroben elektřiny v distribučních soustavách. Po rekordním roce 2023, kdy bylo realizováno 82 893 připojení výroben, došlo v následujících dvou letech k postupnému poklesu na 45 819 realizovaných připojení v roce 2024 a 27 439 v roce 2025. Přesto počet realizovaných připojení v roce 2025 zůstává výrazně vyšší než v roce 2021, kdy bylo realizováno 9 382 připojení. Tento vývoj potvrzuje, že se v realizovaném připojení nadále promítají projekty připravované v předchozích letech, zejména z období mimořádného nárůstu zájmu o připojování výroben elektřiny.

Předpoklad budoucích realizací (2026 – 2028)

Předpoklad budoucích realizací současně ukazuje, že i v období 2026–2028 bude pokračovat připojování nových výroben elektřiny. Pro rok 2026 provozovatelé distribučních soustav předpokládají realizaci přibližně 43 056 připojení, zatímco pro roky 2027 a 2028 je aktuálně evidován předpoklad 3 695, resp. 452 připojení. Nižší hodnoty v posledních dvou letech sledovaného období souvisejí především s průběžnou aktualizací plánovaných termínů realizace a skutečností, že významná část nově akceptovaných žádostí dosud nemá stanoven konečný termín připojení. Lze proto očekávat, že předpoklady budoucích realizací budou v dalších aktualizacích monitoringu dále zpřesňovány.

Závěr

Výsledky monitoringu za období 2021–2025 potvrzují pokračující změnu ve struktuře připojovaných výroben elektřiny. Na jedné straně dochází k postupnému poklesu počtu nově podávaných žádostí, zejména u výroben připojovaných na hladině nízkého napětí, na straně druhé pokračuje růst požadovaného rezervovaného výkonu, který je tažen především výkonově významnými projekty připojovanými na napěťových hladinách VN a VVN. Současně se zvyšuje význam kapacitních omezení distribučních soustav, která se stále častěji promítají do rozhodování o možnosti připojení nových výroben. Vývoj sledovaných ukazatelů potvrzuje, že zajištění dostatečné kapacity distribučních soustav bude i nadále představovat jeden z klíčových předpokladů pro další rozvoj nových výrobních zdrojů elektřiny v České republice.

Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice

Vydání 15. 7. 2026



Energetický regulační úřad
Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava
+420 564 578 666
podatelna@eru.gov.cz
ID datové schránky ERÚ eeuau7
eru.gov.cz